





ПРАКТИКА

Моніторинг доступності робочих приміщень

Перевірка доступності робочих приміщень компанії

Ця таблиця – ваш навігатор у створенні доступних просторів. Це онлайн-опитувальник, у якому зібрані всі складові архітектурної доступності робочого середовища. Вам потрібно пройтися робочими просторами та позначити у відповідному стовпчику впровадження тих чи тих рішень.



1. Шлях до будівлі

Пішохідні доріжки — це спеціально облаштовані дороги або стежки, призначені виключно для пішого переміщення працівників.

Пандус — це спеціально облаштований нахилений шлях або поверхня, яка дає змогу людям подолати перепади висоти без використання сходів.

Прилегла територія — це ділянка, яка безпосередньо межує з об'єктом, наприклад, будівлею або спорудою, і призначена для обслуговування та забезпечення експлуатації цього об'єкта.

Підйомник — це спеціальний пристрій, призначений для забезпечення доступності та мобільності людей.

Що ви оцінюєте

Уточнення

На прилеглий території передбачені паркувальні місця для транспорту людей з інвалідністю (розмірами 3,5 на 5 м, з розміткою та відповідними дорожніми знаками)

☐

Пішохідні доріжки мають ширину не менше 1,5 м до усіх входів і виходів, відокремлені від проїздів автотранспорту та велодоріжок

☐

Покриття пішохідних доріжок тверде та рівне, а товщина швів між елементами покриття становить не більше ніж 15 мм

☐

На пішохідних доріжках немає перешкод (колонни, опори, огорожі, стовпчики, півкулі тощо)

☐

Сходи мають подвійні поручні на висоті 0,7 та 0,9 м

☐

Оцінюйте, якщо на пішохідних доріжках є сходи

На краях першої та останньої сходинки нанесено контрастне маркування

☐

"Сходи продубльовані пандусом/підйомником.

☐

Оцінюйте, якщо на пішохідних доріжках є пандуси

Зверху та знизу сходів встановлено попереджувальні тактильні смуги"

☐

Ухил пандуса становить не більше 4,5°

☐

Пандус має шорстку поверхню

☐

На пішохідних доріжках встановлені вказівники, що спрямовують до входу в будівлю

Пандус має подвійні поручні на висоті 0,7 та 0,9 м

☐

Вказівники виконані у контрастних кольорах (текст і фон)

☐

Вказівники розміщено на висоті 2,5-3,0 м

☐


2. Вхід до будівлі

Що ви оцінюєте	Уточнення	
Оцінюйте, якщо при вході є сходи	Вхідна група облаштована навісом	☐
	Сходи мають подвійні поручні на висоті 0,7 та 0,9 м	☐
	На краях першої та останньої сходинки нанесено контрастне маркування	☐
	Сходи продубльовані пандусом/підйомником	☐
	Зверху та знизу сходів встановлено попереджувальні тактильні смуги	☐
Оцінюйте, якщо при вході є пандус	Ширина пандуса в просвіті становить не менше 1,2 м	☐
	Ухил пандуса становить не більше 4,5°	☐
	Пандус має шорстку поверхню	☐
	Пандус має подвійні поручні на висоті 0,7 та 0,9 м	☐
	Зверху та знизу пандуса встановлено попереджувальні тактильні смуги	☐
Вхідні двері автоматичні або розпашні	На початку та наприкінці пандуса є вільна зона 1,5 м у глибину та довжину, яка відповідає ширині пандуса. У межах цієї зони не розміщуються об'єкти та не відчиняються двері.	☐
	Вхідні двері автоматичні або розпашні	☐
	Кнопка виклику та дистанційного відкривання дверей на висоті 0,8 м	☐
	Якщо вхідні двері мають скляне полотно або повністю скляні, то на таких елементах наявне контрастне маркування на висоті 1,0-1,5 м	☐
	Ширина вхідних дверей у просвіті становить не менше 0,9 м	☐
	Вхідні двері без порогів	☐
	Дверна ручка розпашних дверей важільного типу або П-подібна («скоба») та контрастна відносно кольору дверей	☐
	З обох сторін від дверей наявний простір для маневрування крісла колісного діаметром не менше 1,5 м	☐
	За наявності килимків — вони закріплені до підлоги, а за наявності брудоочисної решітки — вона облаштована в рівень з покриттям підлоги (не западає і не виступає)	☐

3. Вказівники та таблички

Мнемосхема – засіб, що забезпечує орієнтування у просторі для осіб з порушеннями зору. Мнемосхема має вигляд тактильного плану будівлі, об'єкту, окремої локації.

Що ви оцінюєте	Уточнення	
При вході розміщено інформаційну табличку з назвою підприємства/ організації, його адресою та режимом роботи	Табличка розміщена на висоті 1,2-1,6 м	☐
	Табличка виконана у контрастних кольорах (текст і фон)	☐
	Текст на табличці продубльовано шрифтом Брайля	☐
У вестибюлі та на поверхах наявні мнемосхеми будівлі / поверху		☐
У вестибюлі наявний схематичний план будівлі		☐
У вестибюлі наявна інформаційна табличка з переліком приміщень по поверхах та вказівниками, що до них спрямовують		☐
На поверхах наявні інформаційні таблички з переліком приміщень на поверсі та вказівниками, що до них спрямовують		☐
У коридорах та проходах наявні вказівники, що спрямовують до різних приміщень		☐
Усі таблички та вказівники виконані у контрастних кольорах та розміщені у зоні видимості користувачів		☐

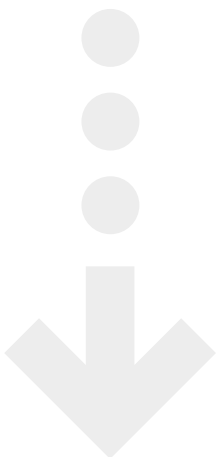

4. Двері та вікна

Що ви оцінюєте

Уточнення

Ширина усіх дверей у просвіті становить не менше 0,9 м

☐

Двері без порогів

☐

Двері є контрастними відносно прилеглих стін та підлоги

☐

Дверні ручки важільного типу або П-подібні («скоба»)

☐

Дверні ручки є контрастними відносно дверного полотна

☐

На скляних елементах (оглядових панелях) дверей наявне контрастне маркування на висоті 1,0-1,5 м

☐

Віконна фурнітура (ручки, тростини регулювання жалюзі тощо) розташовані на висоті 0,8-1,1 м

☐

Таблички розміщені на висоті 1,2-1,6 м


☐

Біля дверей встановлено інформаційні таблички з назвою приміщення

Таблички виконані у контрастних кольорах (текст і фон)


☐

Текст на табличках продубльовано шрифтом Брайля

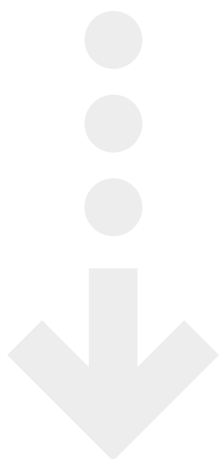☐

5. Вертикальна циркуляція

Що ви оцінюєте	Уточнення	
Оцінюйте, якщо у будівлі є сходи	Сходи мають подвійні поручні на висоті 0,7 та 0,9 м	☐
	На краях першої та останньої сходинки нанесено контрастне маркування	☐
	Усі сходи продубльовані пандусом/підйомником	☐
	Зверху та знизу сходів встановлено попереджувальні тактильні смуги	☐
Оцінюйте, якщо у будівлі є ліфт	Ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше 0,9 м	☐
	Кабіна ліфта має розміри не менше 1,1 м на 1,4 м	☐
	Кнопка виклику ліфта встановлена на висоті 0,85-1,1 м	☐
	Панель керування у кабіні ліфта розміщена на висоті 0,85-1,1 м	☐
	Панель керування у кабіні ліфта обладнана кнопками зі шрифтом Брайля	☐
	У кабіні ліфта передбачені поручні на висоті 0,9 м	☐
	У кабіні ліфта передбачений аудіосупровід, а саме – озвучування номеру поверху	☐
	Навпроти виходу з ліфта на всіх поверхах встановлено табличку з номером поверху	☐
	Перед входами у ліфт на всіх поверхах облаштовано попереджувальну тактильну смугу	☐



6. Горизонтальна циркуляція

Що ви оцінюєте	Уточнення	
Ширина коридорів і проходів становить не менше 1,2 м		☐
Висота коридорів і проходів становить не менше 2,1 м		☐
Підлогові покриття є контрастними відносно стін		☐
Підлогові покриття є твердими та рівними		☐
Підлогові покриття є неслизькими		☐
Рівномірне освітлення	Вдається уникати сліпучого та миготливого освітлення.	☐



7. Основні та допоміжні приміщення

Що ви оцінюєте

Уточнення

Усі пристрої, обладнання та інші елементи для взаємодії розміщено на висоті 0,85-1,1 м

☐

Усі пристрої, обладнання та інші елементи для взаємодії передбачають вільний простір для підходу шириною не менше 0,9 м

☐

Біля робочих місць та інших меблів наявний вільний простір для маневрування крісла колісного діаметром не менше 1,5 м

☐

Усі стільниці мають висоту 0,71-0,865 м

☐

Під усіма стільницями передбачено вільний простір для ніг висотою не менше 0,685 м та глибиною не менше 0,48 м

☐

Між усіма меблями та елементами обладнання передбачено вільні проходи шириною не менше 1,2 м

☐

Полиці та/або гачки розміщено на висоті не більше 1,3 м

☐


Підлогові покриття є контрастними відносно стін

☐

Підлогові покриття є твердими та рівними

☐

Підлогові покриття є неслизькими

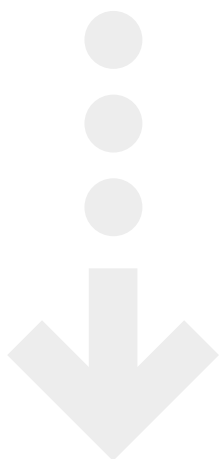☐

8. Санітарно-гігієнічні приміщення

Що ви оцінюєте	Уточнення	
У вбиральні наявна кабіна для людей з інвалідністю		☐
Оцініть характеристики кабіни для людей з інвалідністю за її наявності	Ширина входних дверей не менше 0,9 м	☐
	Розміри кабіни становлять не менше 1,8 на 1,65 м	☐
	У кабіні наявний вільний простір для маневрування крісла колісного діаметром не менше 1,5 м	☐
	Висота сидіння унітазу становить 0,43-0,48 м	☐
	По обидва боки унітазу встановлено поручні на висоті 0,8 м, при чому як мінімум один із поручнів – відкидний	☐
	Відстань між поручнями становить 0,6-0,7 м	☐
	Поряд з унітазом встановлено гігієнічний душ	☐
	Рукомийник розміщено на висоті 0,75-0,85 м	☐
	Під рукомийником наявний вільний простір для ніг висотою не менше 0,865 м	☐
	По обидва боки умивальника встановлено відкидні поручні на висоті 0,8 м	☐
	Над рукомийником встановлене дзеркало, нижній край якого розміщено на висоті 0,9 м	☐
	У кабіні передбачено систему виклику екстреної допомоги у вигляді шнура червоного кольору з двома червоними браслетами діаметром 50 мм, розташованими на двох рівнях: один в межах між 0,8-1,1 м над рівнем підлоги, а другий – на висоті 0,1 м над рівнем підлоги	☐
	Усі елементи обладнання (диспенсери, тримачі тощо) розміщено на висоті 0,8-1,1 м	☐
	Гачки для одягу та тримачі для милиць розміщено на висоті не більше 1,3 м	☐
	У кабіні встановлено відкидний столик для сповивання, висота якого у розкладеному стані складає 0,8 м, а ручка для розкладання розміщена на висоті не більше 1,3 м	☐

	За можливості електричні сушарки заміненні на паперові рушники	☐
Біля дверей вбиральні встановлено інформаційну табличку з символом доступності	Табличка розміщена на висоті 1,2-1,6 м	☐
	Табличка виконана у контрастних кольорах (текст і фон)	☐
	Текст на табличці продубльовано шрифтом Брайля	☐
Якщо у будівлі обладнано душову кабінку для людей із інвалідністю, перевірте технічні характеристики її доступності	Ширина вхідних дверей не менше 0,9 м	☐
	Розміри кабінки становлять не менше 1,8 на 1,5 м	☐
	У кабінці наявний вільний простір для маневрування крісла колісного діаметром не менше 1,5 м	☐
	У кабінці відсутні перешкоди (піддон, бортики) та облаштовано підлоговий сток (трап)	☐
	У кабінці встановлено стаціонарне сидіння висотою 0,43-0,48 м з кріпленням до стіни	☐
	Лійка душу розміщена на висоті не більше 1,3 м	☐
	Біля душу встановлено комбіновані горизонтально-вертикальні поручні на висоті 0,85 м	☐
	У кабінці передбачено систему виклику екстреної допомоги у вигляді шнура червоного кольору з двома червоними браслетами діаметром 50 мм, розташованими на двох рівнях: один в межах між 0,8-1,1 м над рівнем підлоги, а другий – на висоті 0,1 м над рівнем підлоги	☐
	Усі елементи обладнання (диспенсери, тримачі тощо) розміщено на висоті 0,8-1,1 м	☐
	Гачки для одягу та тримачі для милиць розміщено на висоті не більше 1,3 м	☐
Оцініть у випадку наявності в будівлі душової кабінки для людей із інвалідністю також і інформаційну табличку з символом доступності	Табличка розміщена на висоті 1,2-1,6 м	☐
	Табличка виконана у контрастних кольорах (текст і фон)	☐
	Текст на табличці продубльовано шрифтом Брайля	☐

9. Заходи безпеки: сигналізація, евакуаційні вказівники

Що ви оцінюєте

Уточнення

У приміщеннях, коридорах та проходах встановлено контрастні вказівники евакуаційних шляхів (з аварійною підсвіткою)

☐

У всіх приміщеннях передбачена система звукового та світлового оповіщення про надзвичайну ситуацію

☐

У будівлі передбачено інформацію про найближче укриття та шлях до нього

☐

На підприємстві розроблено алгоритм евакуації людей з числа маломобільних груп населення

☐

У будівлі передбачено систему аварійного освітлення

☐

Корисна інформація для роботодавців

Ліга сильних

об'єднання громадських організацій,
які надають підтримку людям з інвалідністю.

info@ls.org.ua

ls.org.ua



Доступно.UA

неурядова громадська організація, що займається моніторингом
доступності. [Словник від Доступно.UA](#) щодо коректної
термінології для спілкування з людьми з інвалідністю.

info@dostupno.ua

dostupno.ua



Група Активної Реабілітації

громадська організація, що реалізує проекти, спрямовані
на покращення якості життя осіб з травмами спинного мозку
та схожих за наслідками захворювань.

(044) 350-89-15

info@gar.org.ua

gar.org.ua



[Працевлаштування осіб з інвалідністю](#)

практичний посібник для роботодавців



Довідник безбар'єрності

гід з коректного спілкування,
у якому зафіксовані нові норми безбар'єрної мови

bf.in.ua



Над матеріалом працювали:

- Володимир Висоцький, експерт зі створення доступного робочого середовища;
- Ірина Галузінська, старша менеджерка проекту Praktyka;
- Анастасія Пігарева та Катерина Корнійчук, молодші менеджерки проекту Praktyka;
- Поліна Гоч, редакторка проекту Praktyka;
- Вероніка Фартух, Олександр Шрам, дизайнери.

Проект «**Praktyka**» став можливим завдяки Програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX та Veteran Hub за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключною відповідальністю Veteran Hub і не обов'язково відображає погляди Державного департаменту США та IREX.